


CL4000A(CQ)

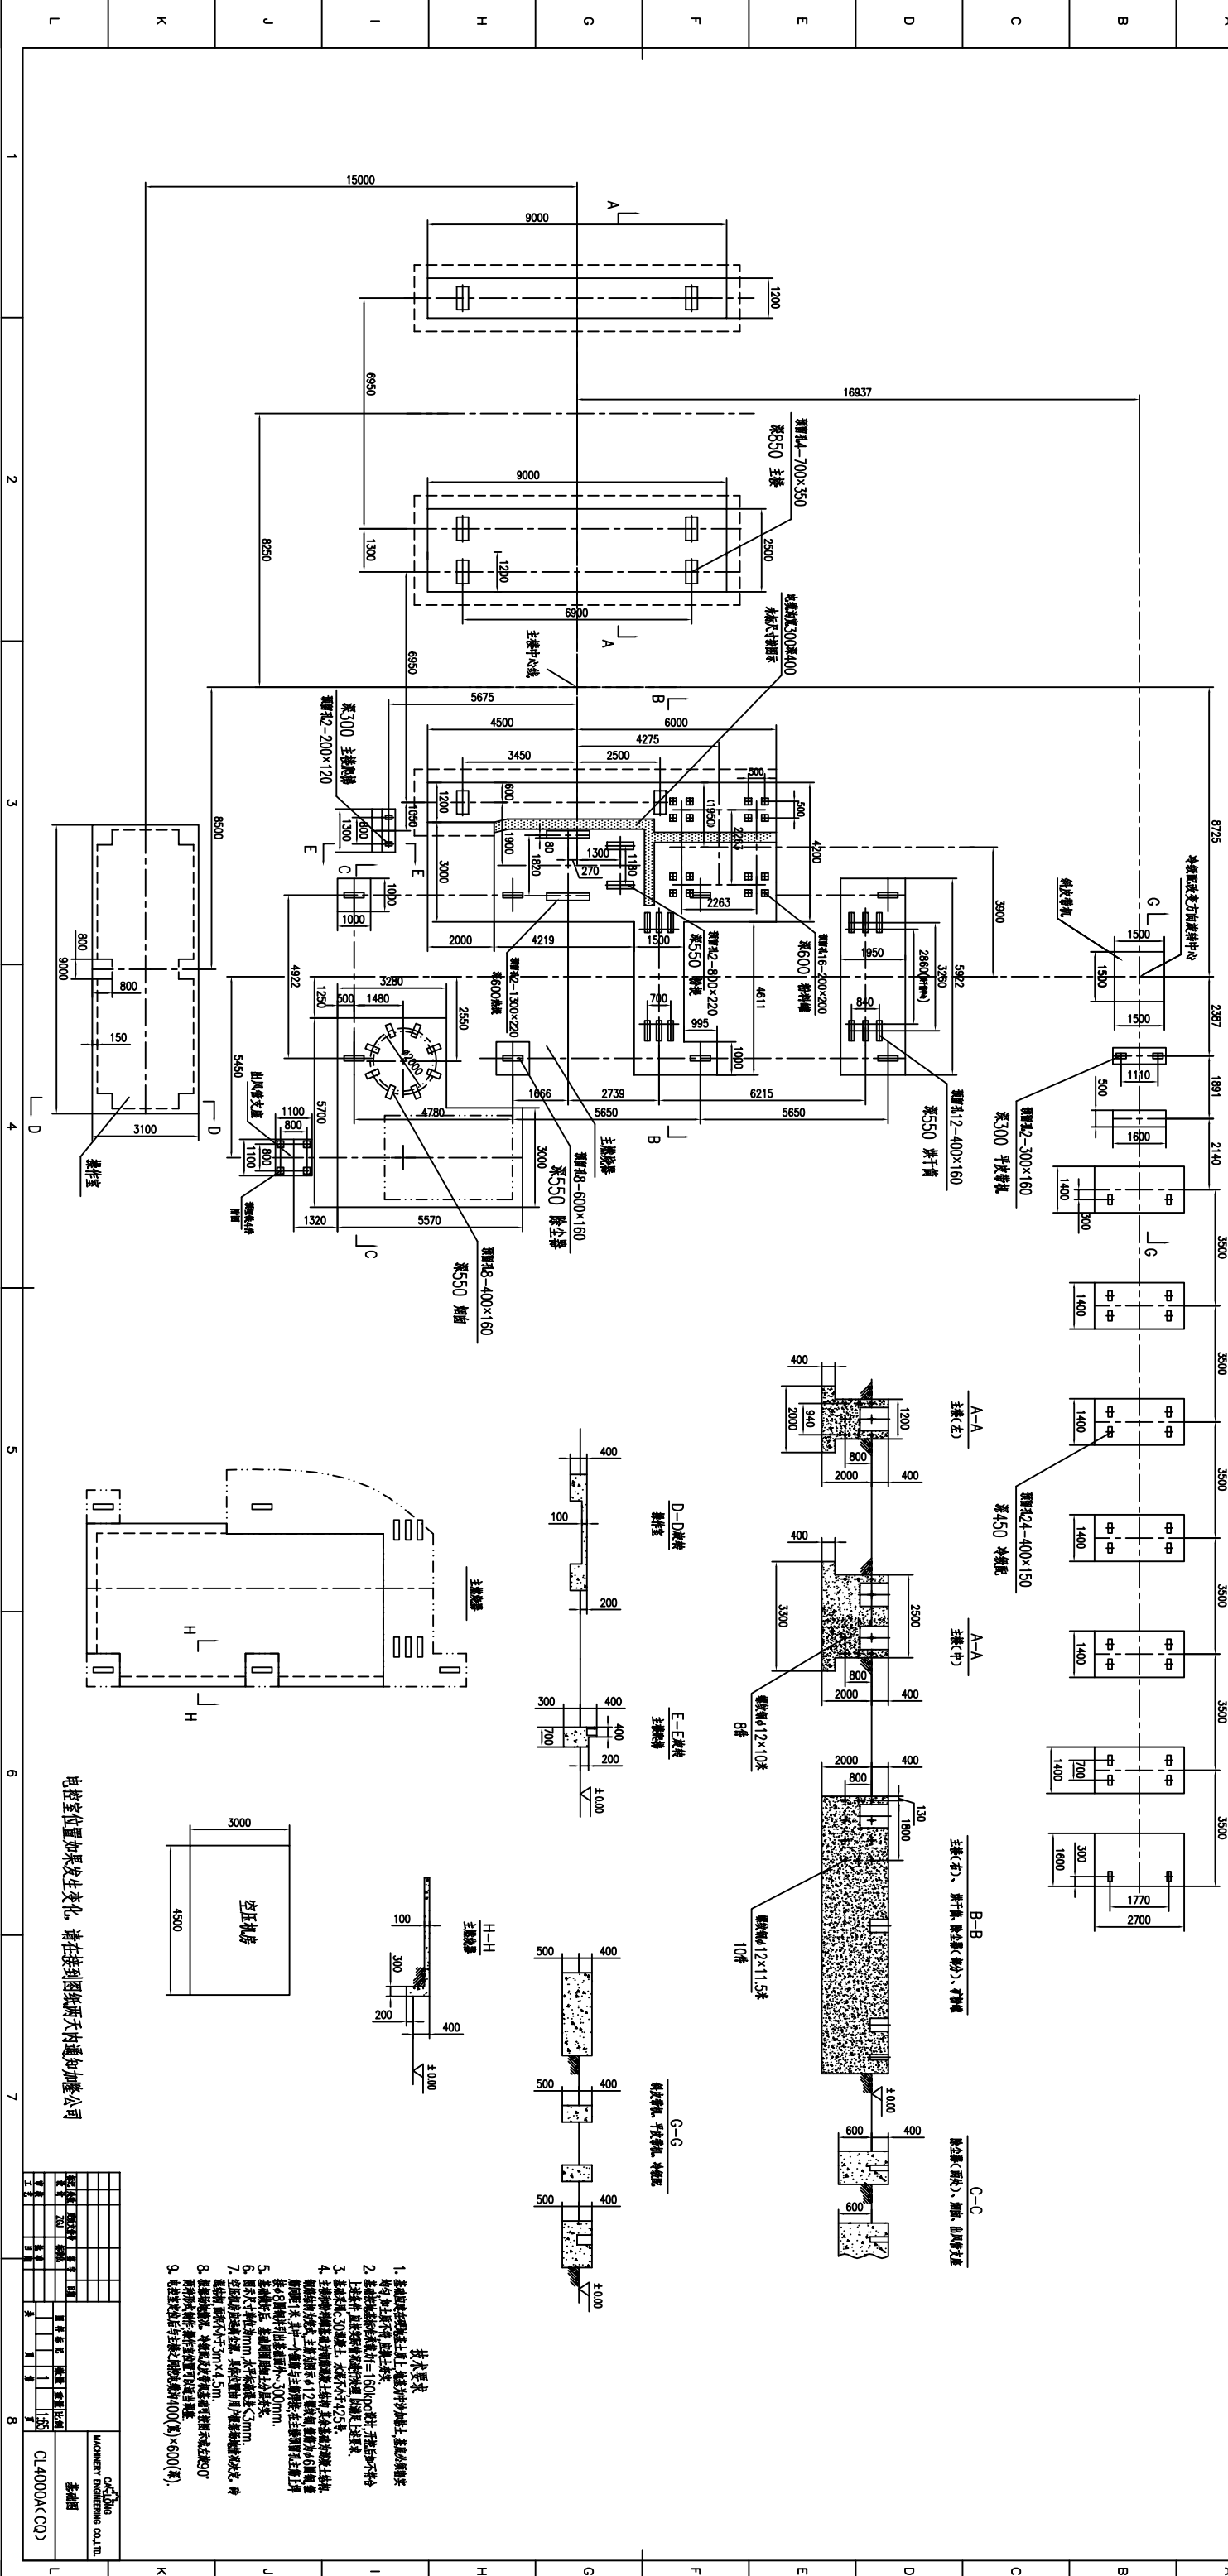

电控室位置如果发生变化, 请在接到图纸两天内通知加德公司

- 技术要求**
1. 基础预埋件埋入土中, 基础埋入深度: 基础埋入深度
  2. 基础预埋件埋入土中, 基础埋入深度: 基础埋入深度
  3. 基础预埋件埋入土中, 基础埋入深度: 基础埋入深度
  4. 基础预埋件埋入土中, 基础埋入深度: 基础埋入深度
  5. 基础预埋件埋入土中, 基础埋入深度: 基础埋入深度
  6. 基础预埋件埋入土中, 基础埋入深度: 基础埋入深度
  7. 基础预埋件埋入土中, 基础埋入深度: 基础埋入深度
  8. 基础预埋件埋入土中, 基础埋入深度: 基础埋入深度
  9. 基础预埋件埋入土中, 基础埋入深度: 基础埋入深度

图号	CL4000A(CQ)
比例	1:50
日期	
设计	
审核	
批准	
制图	
校对	
工艺	
焊接	
涂装	
其他	

CL4000A(CQ)  
 加德公司  
 MACHINERY ENGINEERING CO., LTD.  
 加德公司